
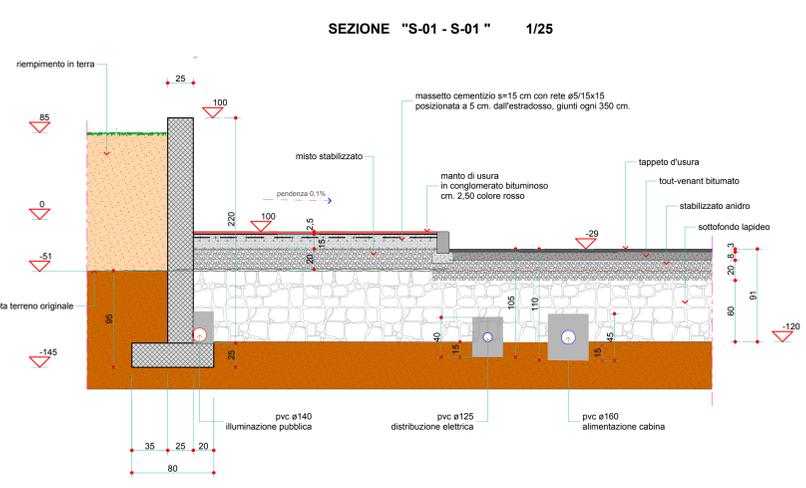


- pvc ø140 linea illuminazione pubblica
- pvc ø160 linea alimentazione cabina
- pvc ø125 linea distribuzione elettrica
- pvc ø125 linea dati, telefonia
- pvc ø200 acque pluviali strada
- pvc ø200 collettamento acque nere in fogna
- cts ø250 raccolta acque strada
- Pead ø90 allaccio acquedotto
- Pead ø63 stacco acquedotto
- Pead ø90 condotta gas metano
- lampioni illuminazione pubblica
- Pe pozzetti ispezione elettrici
- Pt pozzetti ispezione linea dati
- Pa pozzetti ispezione acquedotto
- Pg pozzetto allaccio gas
- Ps pozzetto acque strada

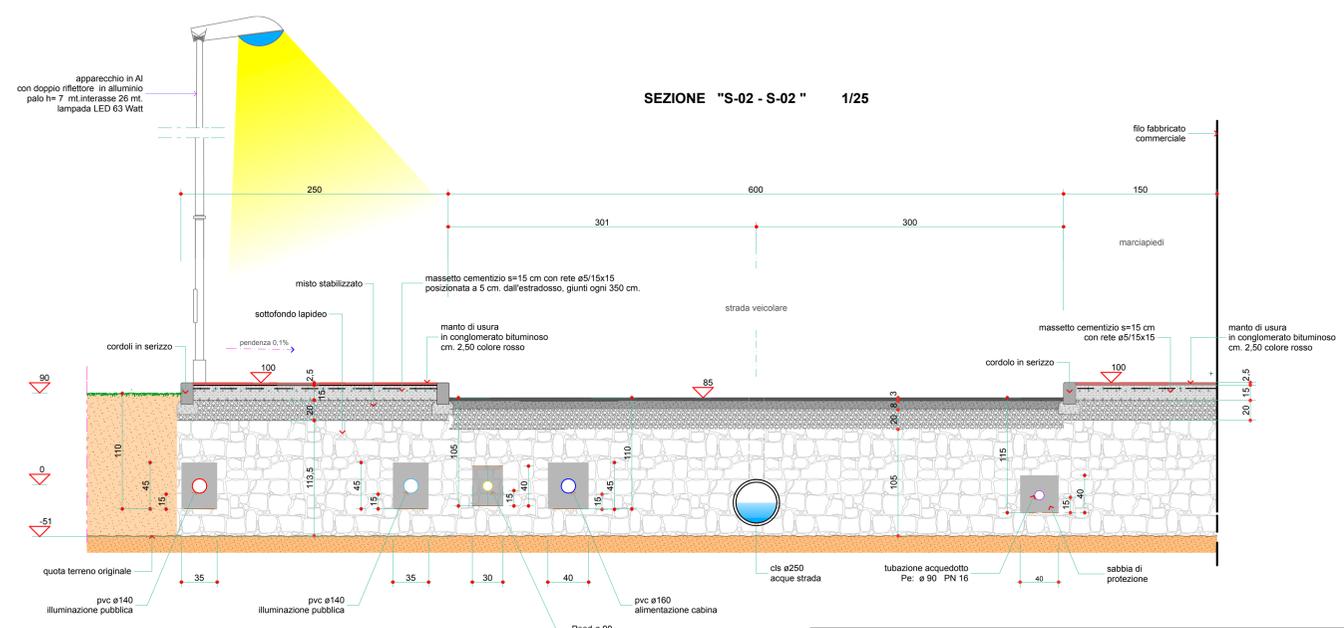

Allegato Tav. 7 alla delibera G.C. n. 176 del 29.12.2017

CITTA' di CASTELLANZA

Provincia di Varese

Regione Lombardia

s.p.a. I.T.C. CANTONI
s.p.a. TIGROS
variante Piano Attuativo
ATU 2F
via Bettinelli ex area Pepsos

Tavola n. 7

oggetto: estratto planimetria generale, rete dei servizi	1/300
profilo terreno	1/100
sezioni stradali	1/25

progettazione
Gian Mario COMAZZI ingegnere Francesca COMAZZI architetto
c.so Garibaldi, 195 - Gattinara 13045 tel./fax.: 0163 826228 e.mail: info@comazzi.it