



GEOTECNALab s.r.l.

Laboratorio geotecnico, geomeccanico e materiali da costruzione

Autorizzato ai sensi del D.P.R. 246/93 per l'esecuzione di prove geotecniche sui terreni

Decreto n. 53084 del 01/03/05

Certificato di prova n° 3835 del 25/03/2008

Pag. 1/2

Richiesta prove non sottoscritta dal Direttore dei Lavori o dal Progettista

Verbale di accettazione N° 704 del 06/03/2008

ANALISI GRANULOMETRICA DI UNA TERRA (C.N.R. B.U. N. 23 - ASTM D 422)

Committente: ERM ITALIA S.R.L. - Milano (MI)

Data consegna: 06/03/2008

Cantiere: AMI di Castellanza
(progetto 0061911-ph***)

Data inizio/fine prova: 11-18/03/2008

Sigla campione: TP1

Profondità prelievo: 0-1 m.

Campione N. : **62351**

Descrizione del campione:

Campione rimaneggiato. Ghiaia con sabbia limosa.

RISULTATO DELLA PROVA

Analisi granulometrica eseguita:

per via secca



per via umida



ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA

Crivelli (mm)	Setacci (mm)	Trattenuto parziale %	Trattenuto progressivo %	Passante progressivo %
	60			100,0
	30	4,4	4,4	95,6
	16	12,8	17,2	82,8
	8	13,1	30,3	69,7
	4	10,3	40,6	59,4
	2	11,0	51,6	48,4
	1	10,0	61,6	38,4
	0,5	8,5	70,1	29,9
	0,25	8,5	78,6	21,5
	0,125	3,9	82,5	17,6
	0,075	1,8	84,2	15,8
	<	15,8	100,0	0,0

Lo Sperimentatore
(Dott. G. Morelli)

Il Direttore
(Dott. S. Bonfoco)


ANALISI GRANULOMETRICA

(C.N.R. B.U. N. 23 - ASTM D 422)

Certificato di prova n° 3835 del 25/03/2008

Pag. 2/2

Campione	Sigla campione	< 2 μ %	Limo %	Sabbia %	Ghiaia %	60-120 %	120-240 %	> 240 mm %		D60 mm	D10 mm	U D60/D10	
62351	——	TP1 - 0-1 m.	16	32	52								

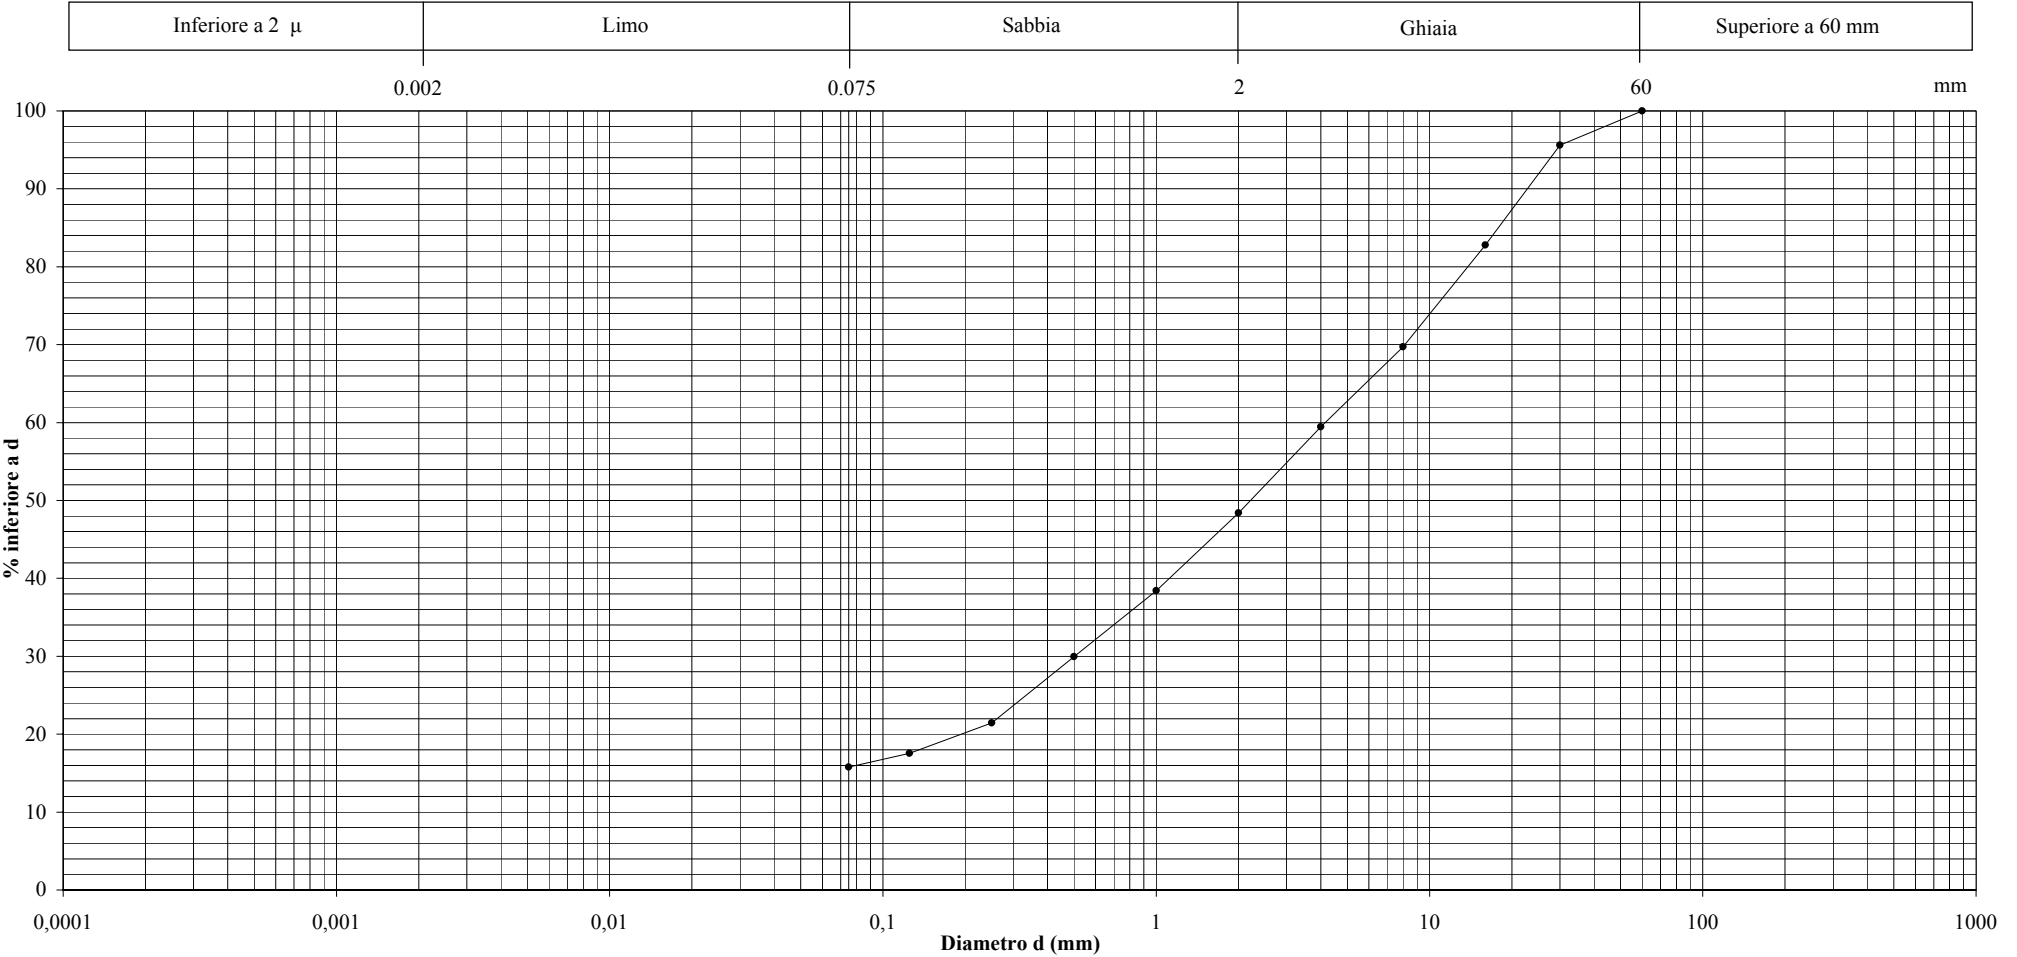

Lo Sperimentatore
(Dott. G. Morelli)

Il Direttore
(Dott. S. Bonfoco)