



GEOTECNALab s.r.l.

Laboratorio geotecnico, geomeccanico e materiali da costruzione

Autorizzato ai sensi del D.P.R. 246/93 per l'esecuzione di prove geotecniche sui terreni

Decreto n. 53084 del 01/03/05

Certificato di prova n° 3829 del 25/03/2008

Pag. 1/2

Richiesta prove non sottoscritta dal Direttore dei Lavori o dal Progettista

Verbale di accettazione N° 703 del 06/03/2008

ANALISI GRANULOMETRICA DI UNA TERRA (C.N.R. B.U. N. 23 - ASTM D 422)

Committente: ERM ITALIA S.R.L. - Milano (MI)

Data consegna: 06/03/2008

Cantiere: AMI di Castellanza
(progetto 0061911-ph***)

Data inizio/fine prova: 11-18/03/2008

Sigla campione: BH52

Profondità prelievo: 0-1 m.

Campione N. : **62345**

Descrizione del campione:

Campione rimaneggiato. Ghiaia con sabbia limosa con rari frammenti di laterizi e di conglomerato bituminoso.

RISULTATO DELLA PROVA

Analisi granulometrica eseguita:

per via secca



per via umida



ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA

Crivelli (mm)	Setacci (mm)	Trattenuto parziale %	Trattenuto progressivo %	Passante progressivo %
	60			100,0
	30	8,0	8,0	92,0
	16	11,9	19,9	80,1
	8	13,5	33,4	66,6
	4	13,4	46,8	53,2
	2	12,3	59,0	41,0
	1	9,2	68,3	31,7
	0,5	6,2	74,5	25,5
	0,25	6,6	81,0	19,0
	0,125	3,7	84,7	15,3
	0,075	1,4	86,1	13,9
	<	13,9	100,0	0,0

Lo Sperimentatore
(Dott. G. Morelli)


Il Direttore
(Dott. S. Bonfoco)

ANALISI GRANULOMETRICA
(C.N.R. B.U. N. 23 - ASTM D 422)

Certificato di prova n° 3829 del 25/03/2008

Pag. 2/2

Campione	Sigla - Profondità prelievo	< 2 μ %	Limo %	Sabbia %	Ghiaia %	60-120 %	120-240 %	> 240 mm %		D60 mm	D10 mm	U D60/D10	
62345	——— BH52 - 0-1 m.		14	27	59								

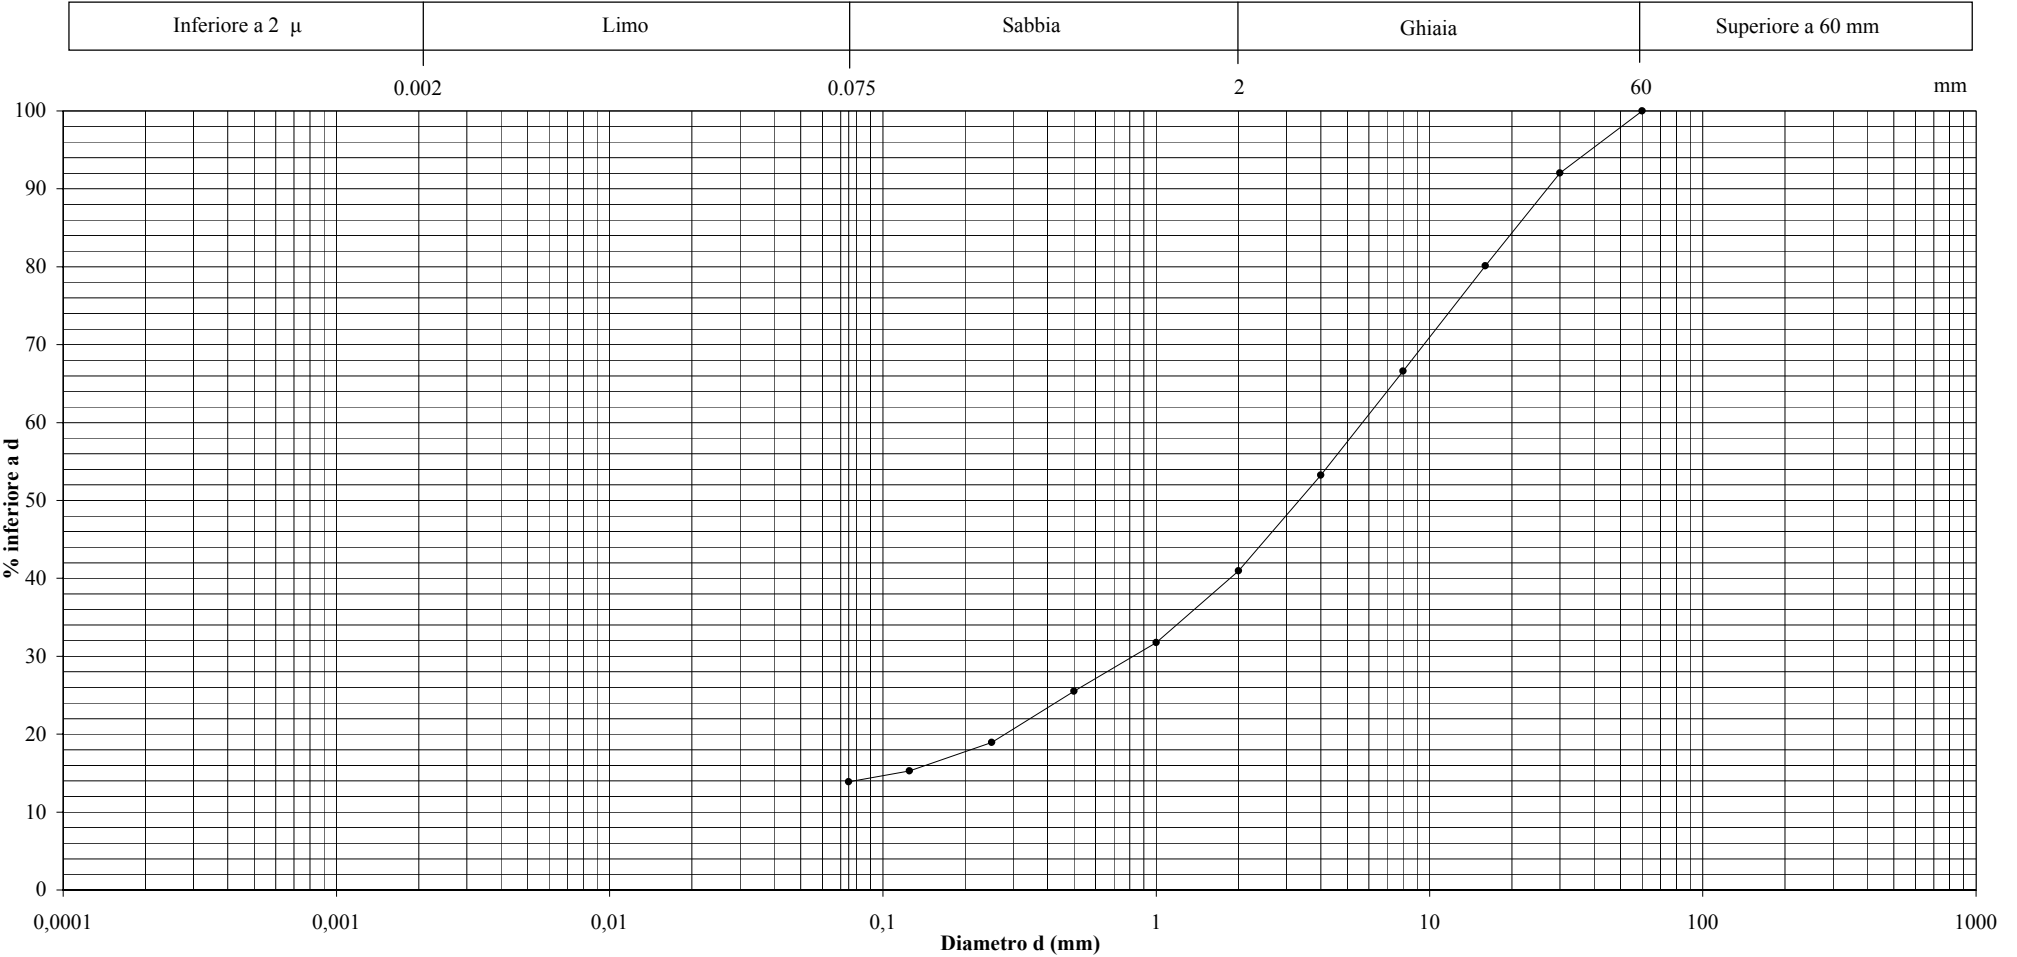

Lo Sperimentatore
(Dott. G. Morelli)

Il Direttore
(Dott. S. Bonfoco)