

COMUNE DI CASTELLANZA
COMUNE DI LEGNANO
FOGNATURA

Interventi di alleggerimento di Via Bettinelli
e potenziamento di Via Adua e Via Brambilla

SEZIONI DI SCAVO

Allegato Tav. 5 alla delibera G.C. n. 172 del 20.12.2017

A	03/08/2017	Degradi	Ing. Bria	Ing. Ventura	Prima emissione		
Rev	Data	Elaborato	Progettato	Autorizzato	Descrizione		
FILE							
Codice ISTAT Comune		Tipo intervento		Progetto/Preventivo		Numero	Anno
012042		XFXX		PRO		6676	17
							005
							A
Direzione Tecnica - Settore Reti Settore IT - Ufficio SIT e Supporto Progetti supporto.progetti@capholding.gruppocap.it					Scala		Tavola N° 5
CAP Holding spa - Viale del Mulino, 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI) Tel. 02 825021 - info@capholding.gruppocap.it							GRUPPO CAP HOLDING
Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.							


TUTTI GLI SCAVI VENGONO COMPUTATI IN TRINCEA
A PARETE SUPPORTATA

PER ALTEZZE SUPERIORI A m.1.50
OCCORRE ARMARE LE PARETI DI SCAVO


LARGHEZZA MINIMA DELLA TRINCEA IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI NOMINALI (DN) SECONDO UNI EN1610	
DN (mm)	TRINCEA SUPPORTATA B (m)
<= 225	DE + 0.40
da >225 a <=350	DE + 0.50
da >350 a <=700	DE + 0.70
da >700 a <=1200	DE + 0.85
da >1200	DE + 1.00

LARGHEZZA MINIMA DELLA TRINCEA IN RELAZIONE ALLA PROFONDITA' DELLA TRINCEA	
PROFONDITA' DELLA TRINCEA (m)	LARGHEZZA MINIMA TRINCEA B (m)
<1.00	-
da >=1.00 a <=1.75	0.80
da >1.75 a <=4.00	0.90
da >4.00	1.00

IN STRADA ASFALTATA
TUBAZIONE CON RICOPRIMENTO < 60 cm.

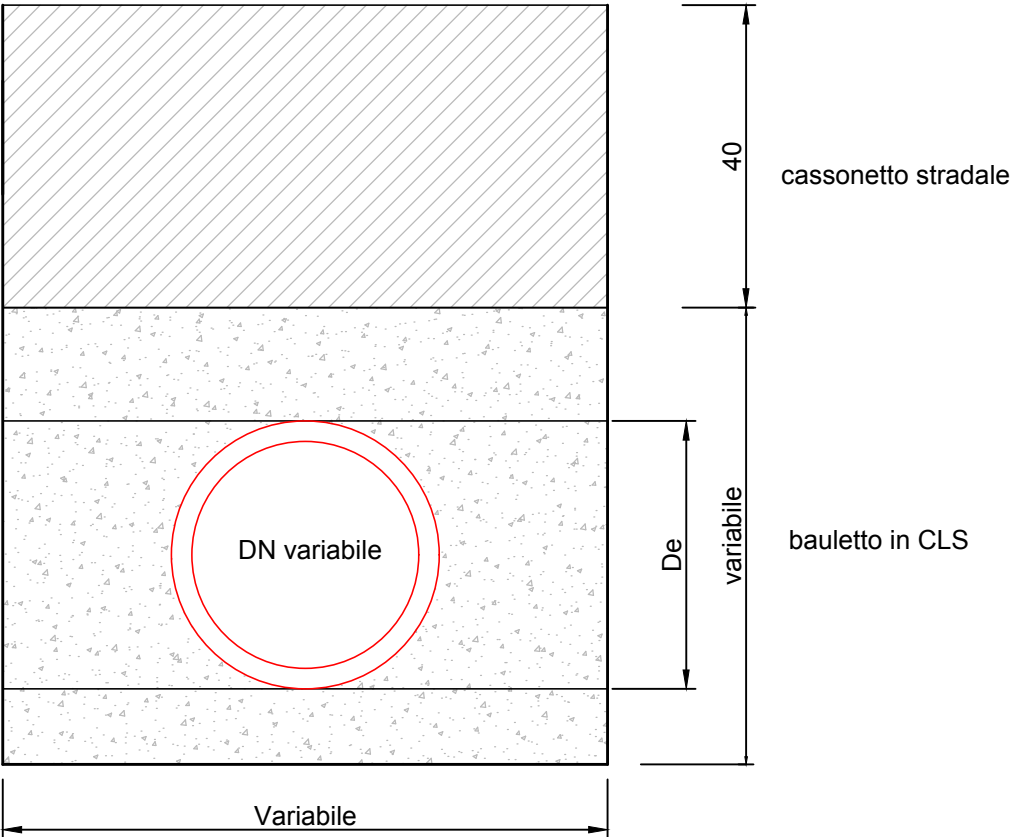

IN STRADA ASFALTATA
TUBAZIONE CON RICOPRIMENTO > 60 cm.

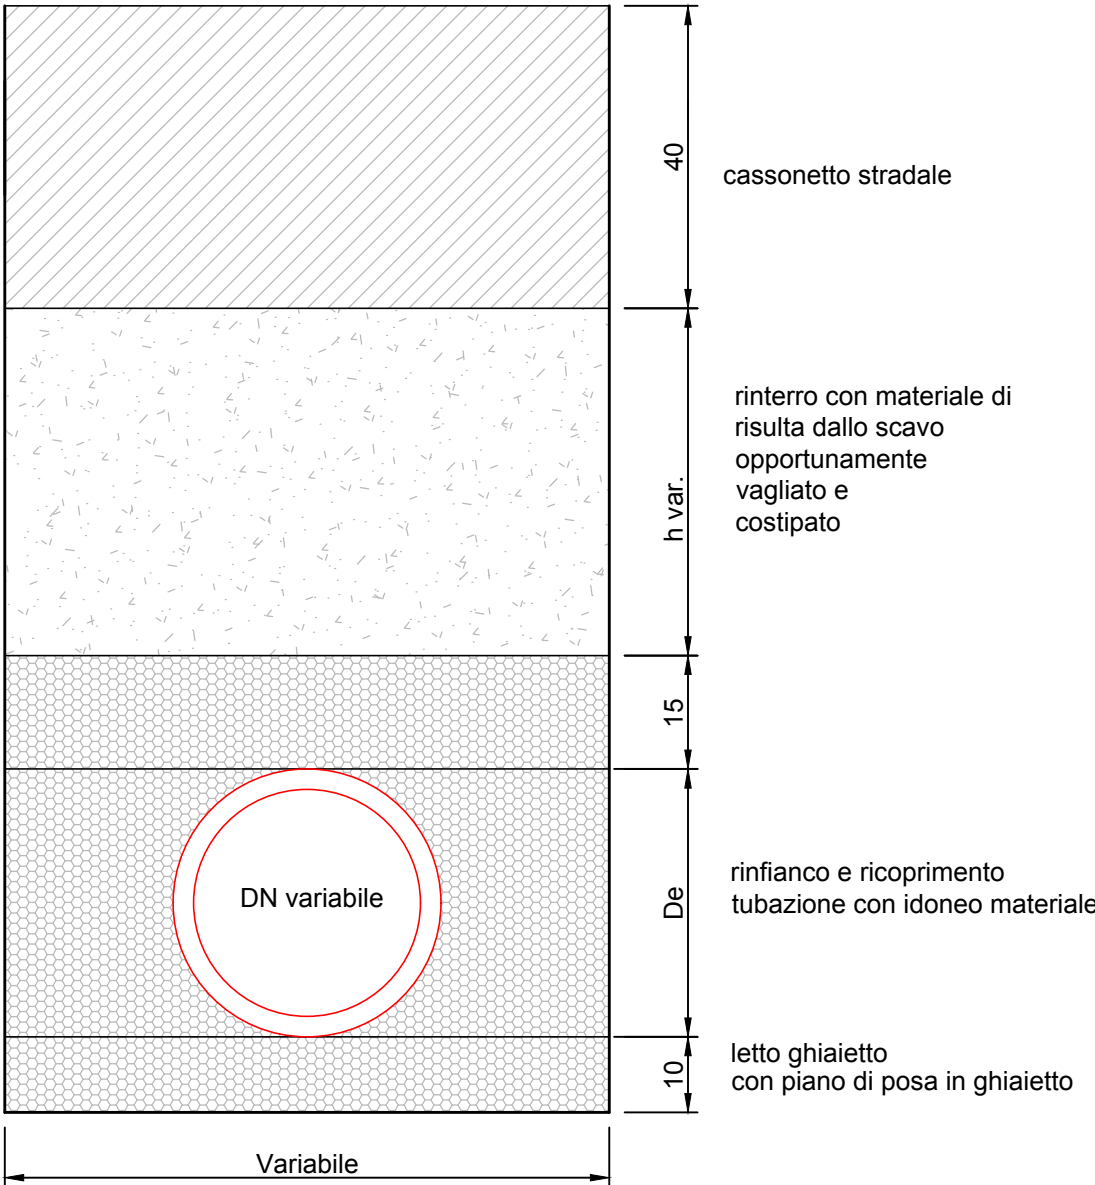

SCAVO ARMATO CON BLINDOSCAVO
H ≥ 1.50 m

